



Anschlussschema

Die komplette Ringleitung muss im Frostbereich ausreichend isoliert sein! Im Verbissbereich ist die Isolierung und zusätzliche elektrische Leitungen vor Verbiss zu schützen.

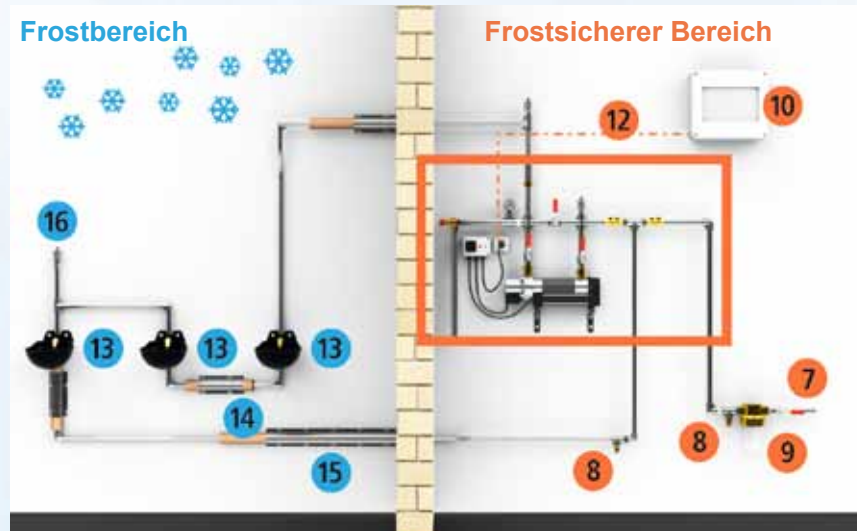

- 1 Aqualine
- 2 Kugel-Rückschlagventil
- 3 Sicherheits-Überdruckventil
- 4 Automatisches Entlüftungsventil
- 5 Überdruck-Manometer
- 6 Durchflussanzeige
- 7 Kugelhahn
- 8 Ablasshahn
- 9 Wasserfilter
- 10 Schaltkasten mit FI-Schutzschalter für Aqualine 30 mA
- 11 Ein-Aus-Schalter für Aqualine
- 12 Zuleitung zu 16 A Steckdose für Aqualine Tränkebecken, geeignet für
- 13 Umlaufsysteme z. B. 221851
- 14 Isoliermaterial
- 15 Verbisschutz für Isoliermaterial und Kabel
- 16 Stichleitung

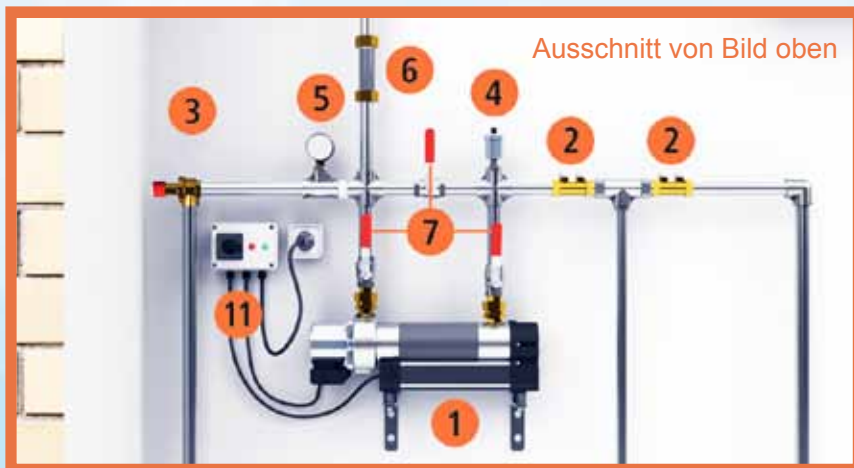

Montage mit BYPASS-System - Durch die Kugelhähne kann die Pumpe einfach und schnell von der Ringleitung getrennt werden. Durch die beiden mitgelieferten selbstdichtenden Verschraubungen kann die Pumpe nach dem Abtrennen schnell und unkompliziert ausgebaut werden.

Bei 3/4" Rohrleitungsdurchmesser sind bis zu 250 m Ringleitung möglich. Max. Förderhöhe: 6 m.

Folgendes Zubehör zur Herstellung der Verrohrung ist im Lieferumfang enthalten: 1x Sicherheits-Überdruckventil, 3x autom. Entlüftungsventile und 1x Rückschlagventil. Die Verrohrung muss von einer geeigneten Fachkraft hergestellt und abgenommen werden!